



WYŁĄCZNIK SCHODOWY OŚWIETLENIA typu WSO-02

Wyłącznik schodowy oświetlenia typu WSO-02 przeznaczony jest do załączania obwodów oświetleniowych zasilanych napięciem 230 V w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy „A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Wyłącznik służy do pracy w kopalnianych sieciach rozdzielczych napięcia 230 V z izolowanym punktem neutralnym transformatora (sieć IT) po stronie niskiego napięcia, z systemem uziemiających przewodów ochronnych „SUPO”.

Wyłącznik schodowy oświetlenia WSO-02 składa się w dwóch części:

- Część zasilająca - WSO-02/Z.
- Część odpływowa - WSO-02/O.




Dane znamionowe

Napięcie znamionowe zasilania	3x500 V
Częstotliwość	50 Hz
Rodzaj sieci	IT
Prąd znamionowy wyłącznika	16 A
Ilość odpływów	1
Stopień ochrony	IP54
Waga wyłącznika (część zasilająca)	2 kg
Waga wyłącznika (część odpływowa)	2 kg
Waga wyłącznika (kompletu)	4 kg


Urządzenie docelowe może różnić się wyglądem od urządzenia przedstawionego w karcie katalogowej.



WYŁĄCZNIK SCHODOWY OŚWIETLENIA typu WSO-02

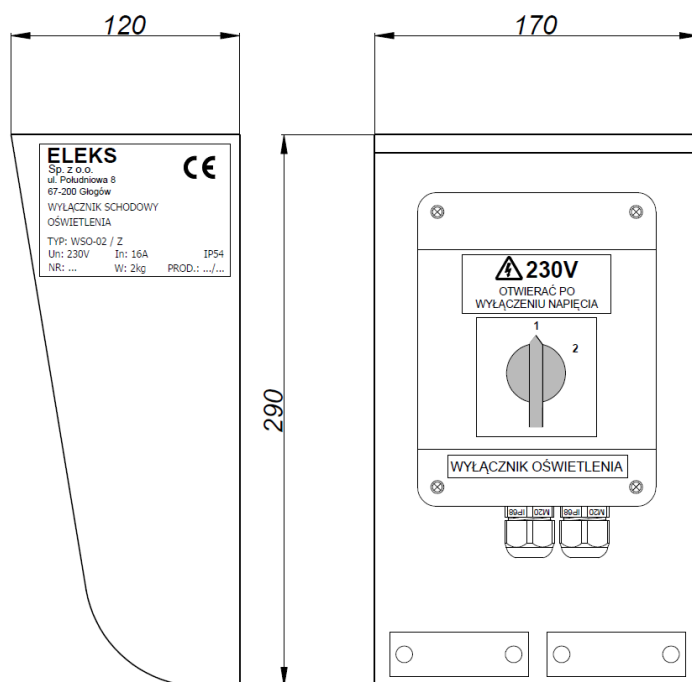

Rys. 1 Widok zewnętrzny wyłącznika schodowego oświetlenia typu WSO-02

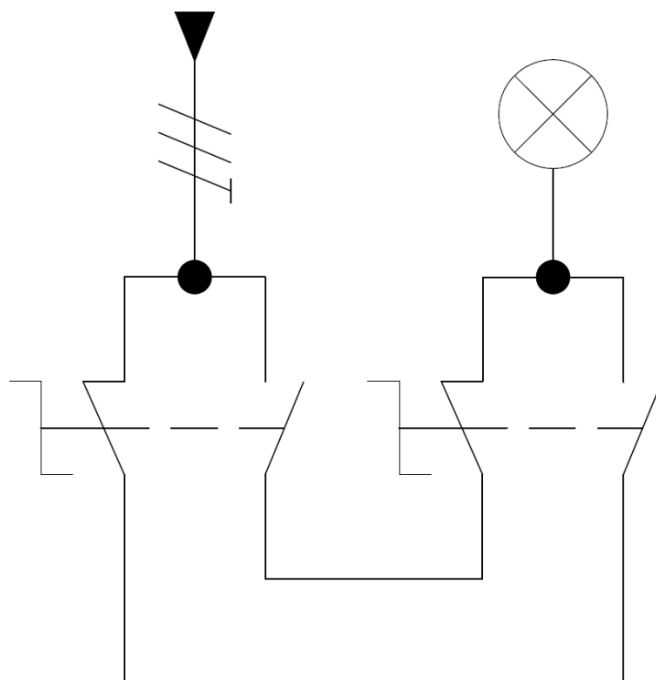

Rys. 2 Schemat jednokreskowy wyłącznika schodowego oświetlenia typu WSO-02